

巴林左旗疾病预防控制中心文件

巴林左旗疾病预防控制中心文件

左疾控字〔2024〕104号

关于报送《2024年巴林左旗市政供水第三季度水质监测结果》的报告

巴林左旗卫生健康委员会：

现将《2024年巴林左旗市政供水第三季度水质监测结果》
报去，请审阅。

附件：市政供水 15 份水质检验报告

巴林左旗疾病预防控制中心

2024年10月22日





检 验 报 告

2024GW-110

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心




巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-110共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-110
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	皇家帝苑6-2-702	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	皇家帝苑6-2-702	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：李淑霞

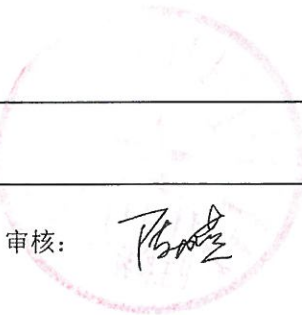审核：

编制：王健

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-110

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.61
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	2.5
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.33
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.49
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.161
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0002
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	17.1
硫酸盐	mg/L	250	45.9
溶解性总固体	mg/L	1000	348
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	241.0
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.60
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-110

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.07
以下空白			

声 明

- 1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。
- 2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。
- 3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。
- 4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。
- 5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。
- 6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-116

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心




巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-116共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-116
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	巴林左旗委党校	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	巴林左旗委党校	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发： 季淑霞

审核： 

编制： 

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-116

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.93
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	2.5
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.59
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.55
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.234
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	17.4
硫酸盐	mg/L	250	44.6
溶解性总固体	mg/L	1000	290
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	229.4
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.53
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-116

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.09
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-117

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-117

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-117
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	二水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	二水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发： 季淑霞

审核： 陈 亮

编制： 王健明

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-117

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.78
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	3.0
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.17
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.51
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.219
锰	mg/L	0.1	0.0002
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	11.6
硫酸盐	mg/L	250	34.7
溶解性总固体	mg/L	1000	274
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	268.2
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.45
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-117

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.3~2	0.47
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-120

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-120

共2页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-120
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	二水厂4号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	二水厂4号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 以下空白		
备注			

签发： 季淑霞 审核： 陈 编制： 季

日期：2024-10-08 日期：2024-10-08 日期：2024-10-08

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-120

共2页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.62
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	2.2
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.91
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.43
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.175
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	7.5
硫酸盐	mg/L	250	40.8
溶解性总固体	mg/L	1000	312
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	288.1
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.43
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。



地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-121

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-121

共2页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-121
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	二水厂3号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	二水厂3号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发: 季淑霞

审核: 

编制: 王健

日期: 2024-10-08

日期: 2024-10-08

日期: 2024-10-08


巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-121

共2页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	2
砷	mg/L	0.01	0.001
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.68
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	1.3
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.49
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.47
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.161
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	11.8
硫酸盐	mg/L	250	35.9
溶解性总固体	mg/L	1000	283
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	227.0
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.32
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
以下空白			



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-109

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-109

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-109
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	帝苑豪庭西区14-4-301	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	帝苑豪庭西区14-4-301	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氯化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发: 李淑霞

审核: 

编制: 王德生

日期: 2024-10-09

日期: 2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-109

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.65
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	10.1
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.24
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.33
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.219
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0002
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	15.2
硫酸盐	mg/L	250	36.1
溶解性总固体	mg/L	1000	369
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	276.8
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.43
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-109

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.08
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-131

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-131

共2页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-131
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	帝苑豪庭西区14-4-301	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-10-14
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2024-10-14~2024-10-21
采样地点	帝苑豪庭西区14-4-301	采样方法	随机采样
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	硝酸盐，共1项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：李淑霞

审核：陈建

编制：王健

日期：2024-10-21

日期：2024-10-21

日期：2024-10-21

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-131

共2页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
硝酸盐	(以N计), mg/L	10	3.2
以下空白			



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。



地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-111

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-111

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-111
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	景地家园7-3-501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	景地家园7-3-501	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氯化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发： 季淑霞

审核： 陈 宇

编制： 王 静

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-111

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.70
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	10.5
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.36
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.36
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.190
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0002
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	19.2
硫酸盐	mg/L	250	38.9
溶解性总固体	mg/L	1000	412
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	263.4
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.47
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-111

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-132

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-132

共2页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-132
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	景地家园7-3-501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-10-14
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2024-10-14~2024-10-21
采样地点	景地家园7-3-501	采样方法	随机采样
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	硝酸盐，共1项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：李淑霞

审核：陈峰

编制：王健

日期：2024-10-21

日期：2024-10-21

日期：2024-10-21


巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-132

共2页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
硝酸盐	(以N计)，mg/L	10	3.2
以下空白			

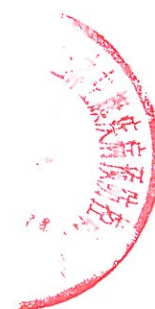

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-107

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-107

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-107
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	房产综合楼2-502	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	房产综合楼2-502	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：李淑霞

审核：陈 亮

编制：王 静

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-107

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.63
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	13.6
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.17
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.41
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.116
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	18.0
硫酸盐	mg/L	250	36.7
溶解性总固体	mg/L	1000	397
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	297.3
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.76
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-107

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.08
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-108

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-108

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-108
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	三道街浴池小区1-501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	三道街浴池小区1-501	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发: 李淑霞

审核:

编制:

日期: 2024-10-09

日期: 2024-10-09

日期: 2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-108

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.61
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.8
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.27
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.38
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.146
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	19.2
硫酸盐	mg/L	250	38.8
溶解性总固体	mg/L	1000	433
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	310.9
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.68
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-108

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.09
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告


2024GW-112

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

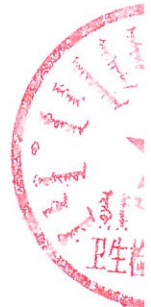

巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-112

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-112
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*2
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	疾控中心104	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	疾控中心104	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：李淑霞

审核：陈永

编制：王健

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-112

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.65
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.1
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.32
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.29
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.220
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0001
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	18.2
硫酸盐	mg/L	250	36.9
溶解性总固体	mg/L	1000	422
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	277.4
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.47
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-112

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.08
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-113

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-113

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-113
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	京城商务酒店	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	京城商务酒店	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：季淑霞

审核：陈

编制：王

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-113

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.62
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.0
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.35
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.33
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.205
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0001
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	18.7
硫酸盐	mg/L	250	36.6
溶解性总固体	mg/L	1000	443
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	301.7
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.76
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-113

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.06
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-114

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-114

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-114
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*2
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	一水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	一水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发： 季淑霞 审核： 陈 编制： 王健

日期：2024-10-09 日期：2024-10-09 日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-114

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.59
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.3
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.58
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.39
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.138
锰	mg/L	0.1	0.00008
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	61.0
硫酸盐	mg/L	250	35.4
溶解性总固体	mg/L	1000	487
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	265.9
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.82
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-114

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.3~2	0.55
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-115

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-115

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-115
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	巴林左旗总工会	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	巴林左旗总工会	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发： 李淑霞

审核： 陈 亮

编制： 王健华

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

日期：2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-115

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.62
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	12.3
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.49
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.41
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.175
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	<0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	17.6
硫酸盐	mg/L	250	36.4
溶解性总固体	mg/L	1000	417
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	281.4
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.49
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-115

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.07
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450





190500100065
有效期2025年05月26日

检 验 报 告

2024GW-118

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-118

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-118
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	青姐蒙餐	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	青姐蒙餐	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ----- 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发: 李淑霞

审核: 

编制: 陈建

日期: 2024-10-09

日期: 2024-10-09

日期: 2024-10-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-118

共3页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.61
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.7
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.41
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.45
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.175
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.0001
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	19.6
硫酸盐	mg/L	250	38.5
溶解性总固体	mg/L	1000	369
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	332.3
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.43
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-118

共3页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2024GW-119

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-119

共-2页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-119
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址 或联系方式	一水厂水源水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-08-09
采 样 人	刘嘉琦、商荣建	检验日期	2024-08-09~2024-09-24
采样地点	一水厂水源水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 依 据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 以下空白		
检 验 项 目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

签发：季淑霞

审核：陈松

编制：王清

日期：2024-10-08

日期：2024-10-08

日期：2024-10-08

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-119

共-2页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.002
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.57
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.0
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.62
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5~8.5	7.34
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.190
锰	mg/L	0.1	<0.00006
铜	mg/L	1.0	0.00009
锌	mg/L	1.0	<0.0009
氯化物	mg/L	250	60.3
硫酸盐	mg/L	250	35.5
溶解性总固体	mg/L	1000	481
总硬度	（以CaCO ₃ 计），mg/L	450	282.0
高锰酸盐指数	（以O ₂ 计），mg/L	3	0.44
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
以下空白			

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450